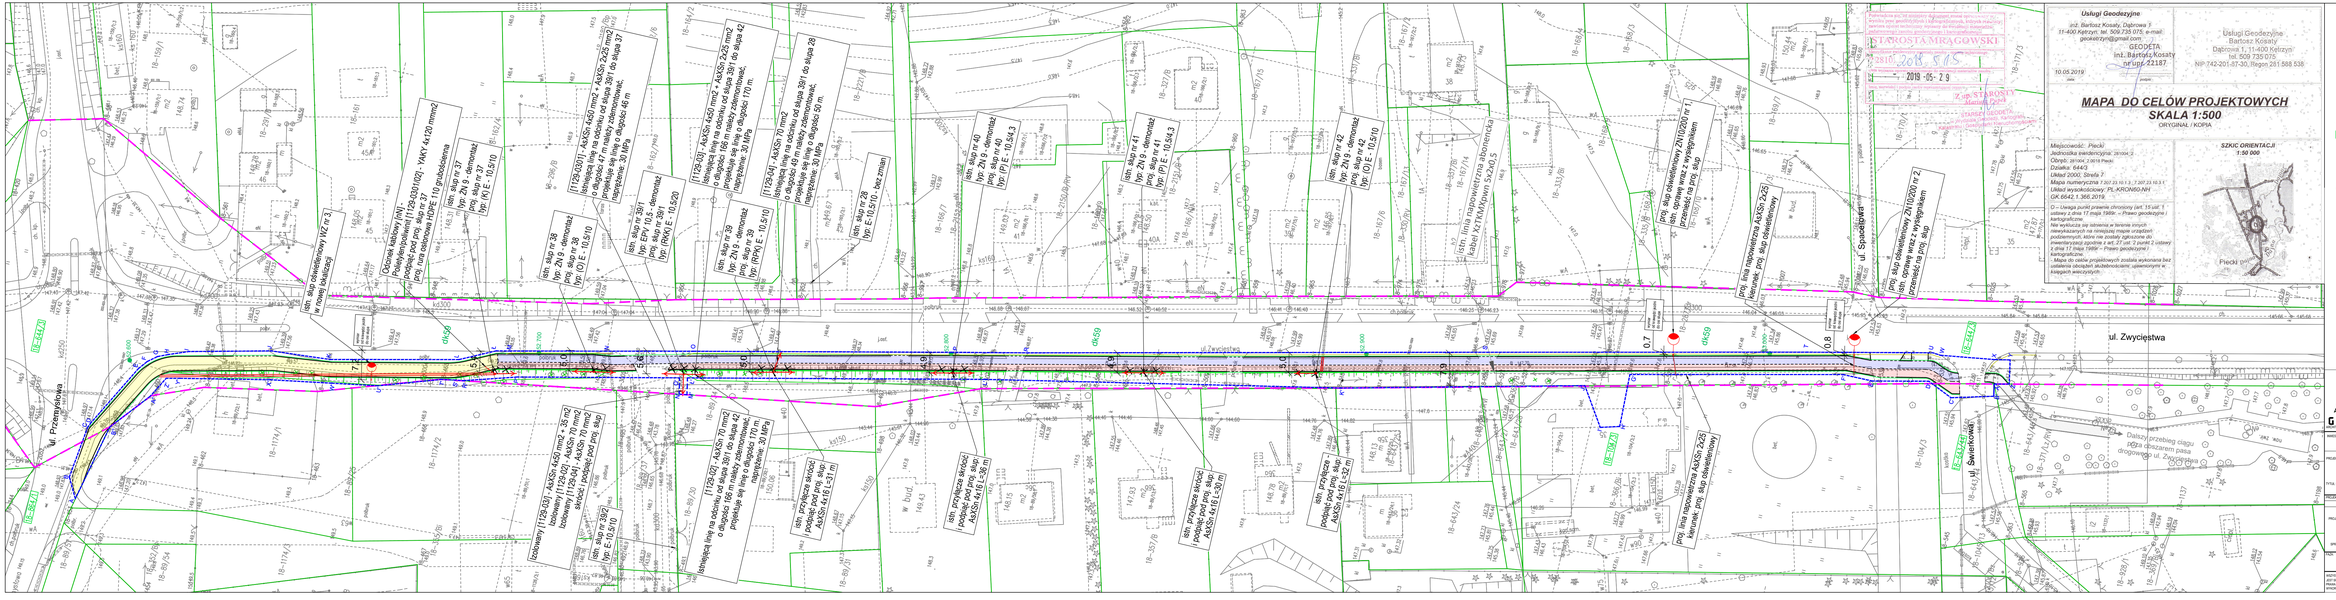
ul. Przemysłowa
ul. Zwycięstwa
ul. Świerkowa
istn. słup oświetleniowy WZ nr 3 w nowej lokalizacji
istn. słup nr 28 - demontaż
proj. słup nr 28 typ: Zh 9
istn. słup nr 28 typ: E-10,5/10
istn. słup nr 37 - demontaż
proj. słup nr 37 typ: Zh 9
istn. słup nr 37 typ: E-10,5/10
istn. słup nr 38/1 - demontaż
proj. słup nr 38 typ: RKW
istn. słup nr 38/1 typ: E-10,5/20
istn. słup nr 39 - demontaż
proj. słup nr 39 typ: RKW
istn. słup nr 39 typ: E-10,5/10
istn. słup nr 40 - demontaż
proj. słup nr 40 typ: Zh 9
istn. słup nr 40 typ: E-10,5/4,3
istn. słup nr 41 - demontaż
proj. słup nr 41 typ: Zh 9
istn. słup nr 41 typ: E-10,5/4,3
istn. słup nr 42 - demontaż
proj. słup nr 42 typ: Zh 9
istn. słup nr 42 typ: E-10,5/10
istn. słup nr 28 typ: E-10,5/10 - bez zmian
proj. linia napowietrzna AASKn 2x25 na słupie proj. słup oświetleniowy
proj. słup oświetleniowy ZW10/200 nr 1 istn. oprawa wraz z wysięgnikiem przeniesiona na proj. słup
proj. słup oświetleniowy ZW10/200 nr 2 istn. oprawa wraz z wysięgnikiem przeniesiona na proj. słup
proj. linia napowietrzna AASKn 2x25 kierunek proj. słup oświetleniowy
istn. przejście skrzydłowe podpięte pod proj. słup AASKn 4x16 L=5,30 m
istn. przejście skrzydłowe podpięte pod proj. słup AASKn 4x16 L=5,30 m
istn. przejście skrzydłowe podpięte pod proj. słup AASKn 4x16 L=5,30 m
istn. przejście skrzydłowe podpięte pod proj. słup AASKn 4x16 L=5,30 m
[1126-03] - AASKn 4x50 mm2 + AASKn 2x25 mm2 o długości 47 m na odcinku od słupa 38/1 do słupa 37 projektuje się linię o długości 46 m
[1126-03] - AASKn 4x50 mm2 + AASKn 2x25 mm2 o długości 47 m na odcinku od słupa 39 do słupa 38/1 projektuje się linię o długości 46 m
[1126-04] - AASKn 4x50 mm2 + AASKn 2x25 mm2 o długości 49 m na odcinku od słupa 40 do słupa 39 projektuje się linię o długości 50 m
[1126-04] - AASKn 4x50 mm2 + AASKn 2x25 mm2 o długości 49 m na odcinku od słupa 41 do słupa 40 projektuje się linię o długości 50 m
[1126-05] - AASKn 4x50 mm2 + AASKn 2x25 mm2 o długości 49 m na odcinku od słupa 42 do słupa 41 projektuje się linię o długości 50 m
[1126-07] - AASKn 70 mm2 o długości 110 m na odcinku od słupa 42 do słupa 39/1 projektuje się linię o długości 110 m
[1126-07] - AASKn 70 mm2 o długości 110 m na odcinku od słupa 39/1 do słupa 39 projektuje się linię o długości 110 m
[1126-08] - AASKn 4x50 mm2 + 35-AL1 (oświetlenie) (1126-04) + AASKn 70 mm2 (oświetlenie) (1126-04) + AASKn 2x25 mm2 (oświetlenie) (1126-04) o długości 46 m projektuje się linię o długości 46 m
[1126-08] - AASKn 4x50 mm2 + 35-AL1 (oświetlenie) (1126-04) + AASKn 70 mm2 (oświetlenie) (1126-04) + AASKn 2x25 mm2 (oświetlenie) (1126-04) o długości 46 m projektuje się linię o długości 46 m
Odcinek kablowy YKY 4x120 mm2 projektowanych 1000 m (1001 - YAKY 4x120 mm2) projektuje się pod proj. słup nr 2 w istniejącej rurze ochronnej HDPE 110 średnicowana
istn. słup nr 2 typ: E-10,5/10
istn. słup nr 3 typ: E-10,5/10
istn. słup nr 3/2 typ: E-10,5/10
istn. słup nr 28 typ: E-10,5/10
istn. słup nr 28 typ: E-10,5/10
istn. słup nr 28