


szafa RG

cd  
rys. Nr 4

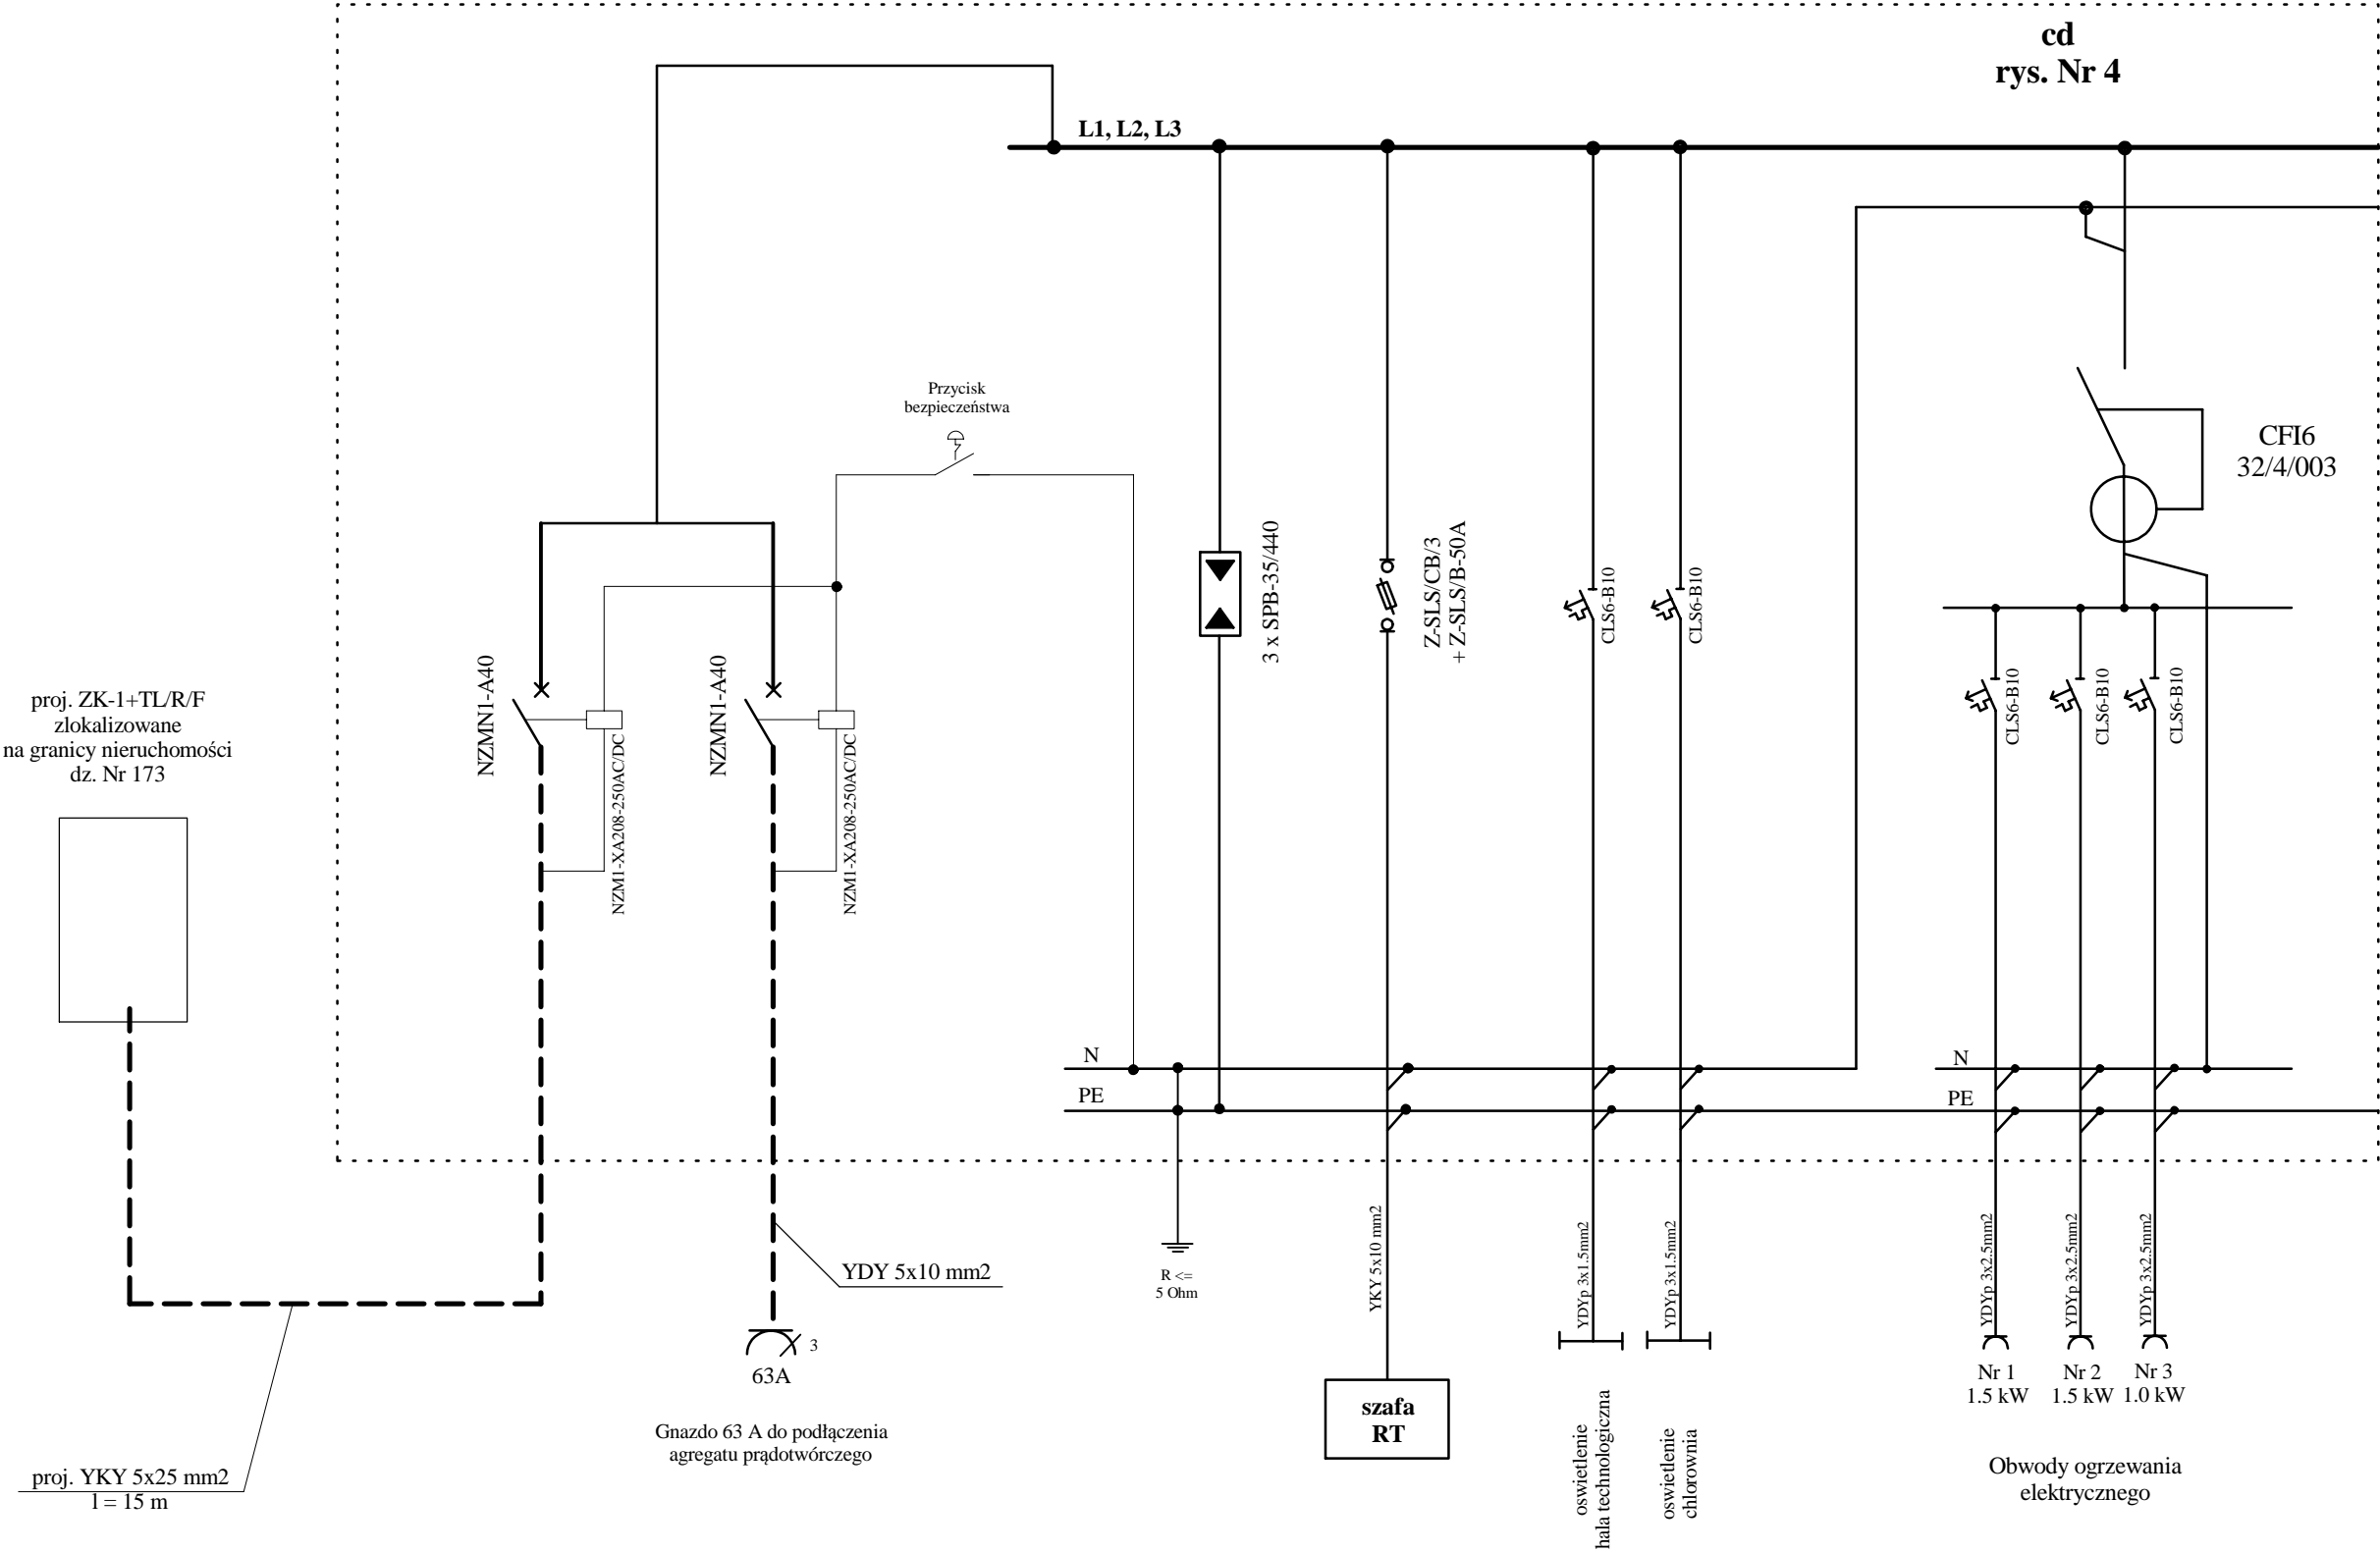

Na schemacie zaproponowano zastosowanie  
aparatury firmy Eaton - Moeller  
Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania

- UWAGA!**
- 1. W rozdzielni głównej RG zastosować obudowę firmy SAREL o wymiarach 800x800x400
  - 2. Przycisk bezpieczeństwa zamontować na hali technologicznej

Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie		
TREŚĆ: Schemat zasadniczy rozdzielni głównej - część 1		OBIEKT: Ujęcie wodociągowe m. Zdrojowy Piecek
rys. Nr 3	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny	skala b.s.
data 01.2011		branża elektryczna