

HK. 4020.3.45.2012

*3KE
2012.12.28
1/3*

Mrągowo, 20.12.2012r.-12- 28



Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
11-710 Piecki, Plac 1-go Maja 6

DECYZJA

Na podstawie art. 104 KPA i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 212, poz. 1263), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)
po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej z wodociągu Piecki w dniach:

03.09.2012r. opisanej w protokole Nr HK.4020.3.45.2012 z dnia 03.09.2012r Kod próbki 171Mr oraz sprawozdania laboratoryjnego nr L/SBW/598/2012 z badania wody;

25.09.2012r. opisanej w protokole Nr HK.4020.3.45.2012 z dnia 25.09.2012r Kod próbki 195Mr oraz sprawozdania laboratoryjnego nr L/SBW/711/2012 z badania wody;

15.10.2012r. opisanej w protokole Nr HK.4020.3.45.2012 z dnia 15.10.2012r Kod próbek 232Mr, 233Mr, 235Mr, 236Mr oraz sprawozdania laboratoryjnego nr L/SBW/810/2012, L/SBW/811/2012, L/SBW/813/2012, L/SBW/814/2012 z badania wody;

12.11.2012r. opisanej w protokole Nr HK.4020.3.45.2012 z dnia 12.11.2012r Kod próbek 271Mr, 274Mr oraz sprawozdania laboratoryjnego nr L/SBW/966/2012, L/SBW/969/2012 z badania wody;

04.12.2012r. opisanej w protokole Nr HK.4020.3.45.2012 z dnia 04.12.2012r Kod próbek 296Mr, 297Mr oraz sprawozdania laboratoryjnego nr L/SBW/1049-1050/2012 z badania wody;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie
stwierdza**

warunkową przydatność wody do spożycia

ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu oraz

NAKAZUJE

w terminie do dnia 31.12.2014 r.

1. Jakość wody w zakresie kwestionowanych parametrów fizykochemicznych **doprowadzić do wartości wymaganych** w załączniku 3B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami)
2. Do czasu wykonania punktu 1, utrzymywać wartości kwestionowanych parametrów na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia: w przypadku manganu 200µg/l.

UZASADNIENIE

W dniach 03.09.2012r., 25.09.2012r., 15.10.2012r., 12.11.2012r. i 04.12.2012r. w ramach bieżącego nadzoru przeprowadzono kontrolę jakości wody pochodzącej z wodociągu w Pieckach. W pobranych próbkach wody o kodach 171Mr, 195Mr, 232Mr, 233Mr, 235Mr, 236Mr, 271Mr, 274Mr, 296Mr i 297Mr stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie stwierdza, że woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 3 B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami) i działając w oparciu o § 14 ust. 1 pkt 3 stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w terminie do **31.12.2014r.**

Parametry wskaźnikowe zawarte w załączniku nr 3 B do rozporządzenia służą ocenie jakości wody oraz skuteczności uzdatniania. Dopuszczalne zakresy wartości określone w cytowanym rozporządzeniu wynoszą dla manganu 50µg/l.

Wszystkie substancje, dla których określa się wartości graniczne, gdy występują w większych ilościach mogą powodować ujemne skutki zdrowotne. Z tych względów przyjęto, że woda do spożycia nie może zawierać większych stężeń parametrów, niż dopuszcza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nadmiar manganu może powodować niepożądane zmętnienie wody i pogorszenie jej własności organoleptycznych t.j. smaku i zapachu. Może również powodować brudzenie urządzeń sanitarnych i prania. Obecność manganu w wodzie sprzyja rozwojowi bakterii tworzących osady maziste w przewodach wodociągowych, które mogą odrywać się w postaci czarnej lub brunatnej zawiesiny.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, odpowiedzialne za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jej jakością na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa ta w art. 27 ust. 1 stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie przywołanych przepisów postanowiono jak w sentencji decyzji.


O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie.

Uprzedza się stroną, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt. 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012r. poz. 1015).

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 10-561 Olsztyn, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie

Do wiadomości:

Wójt Gminy Piecki

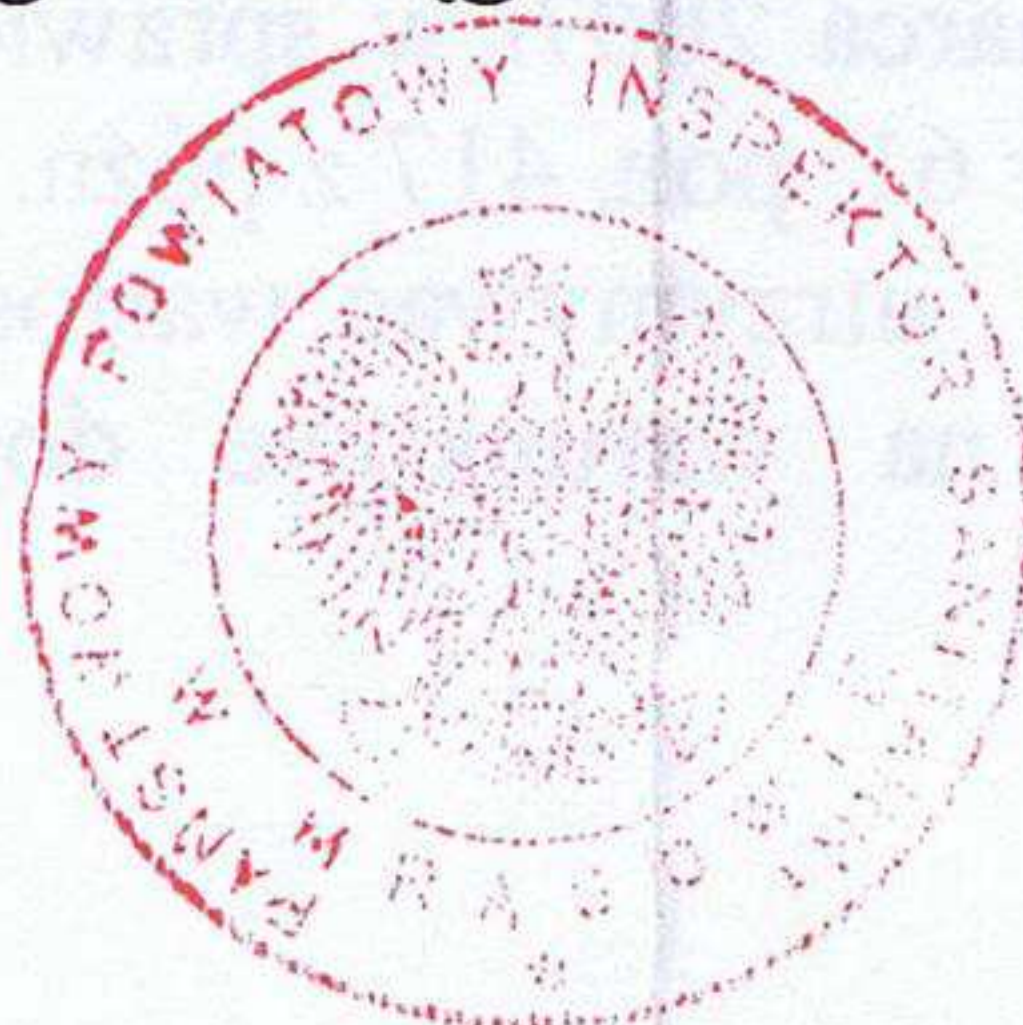

Z-ca PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
E. Kowalczyk
mgr inż. Ewa Kowalczyk