


szafa RT

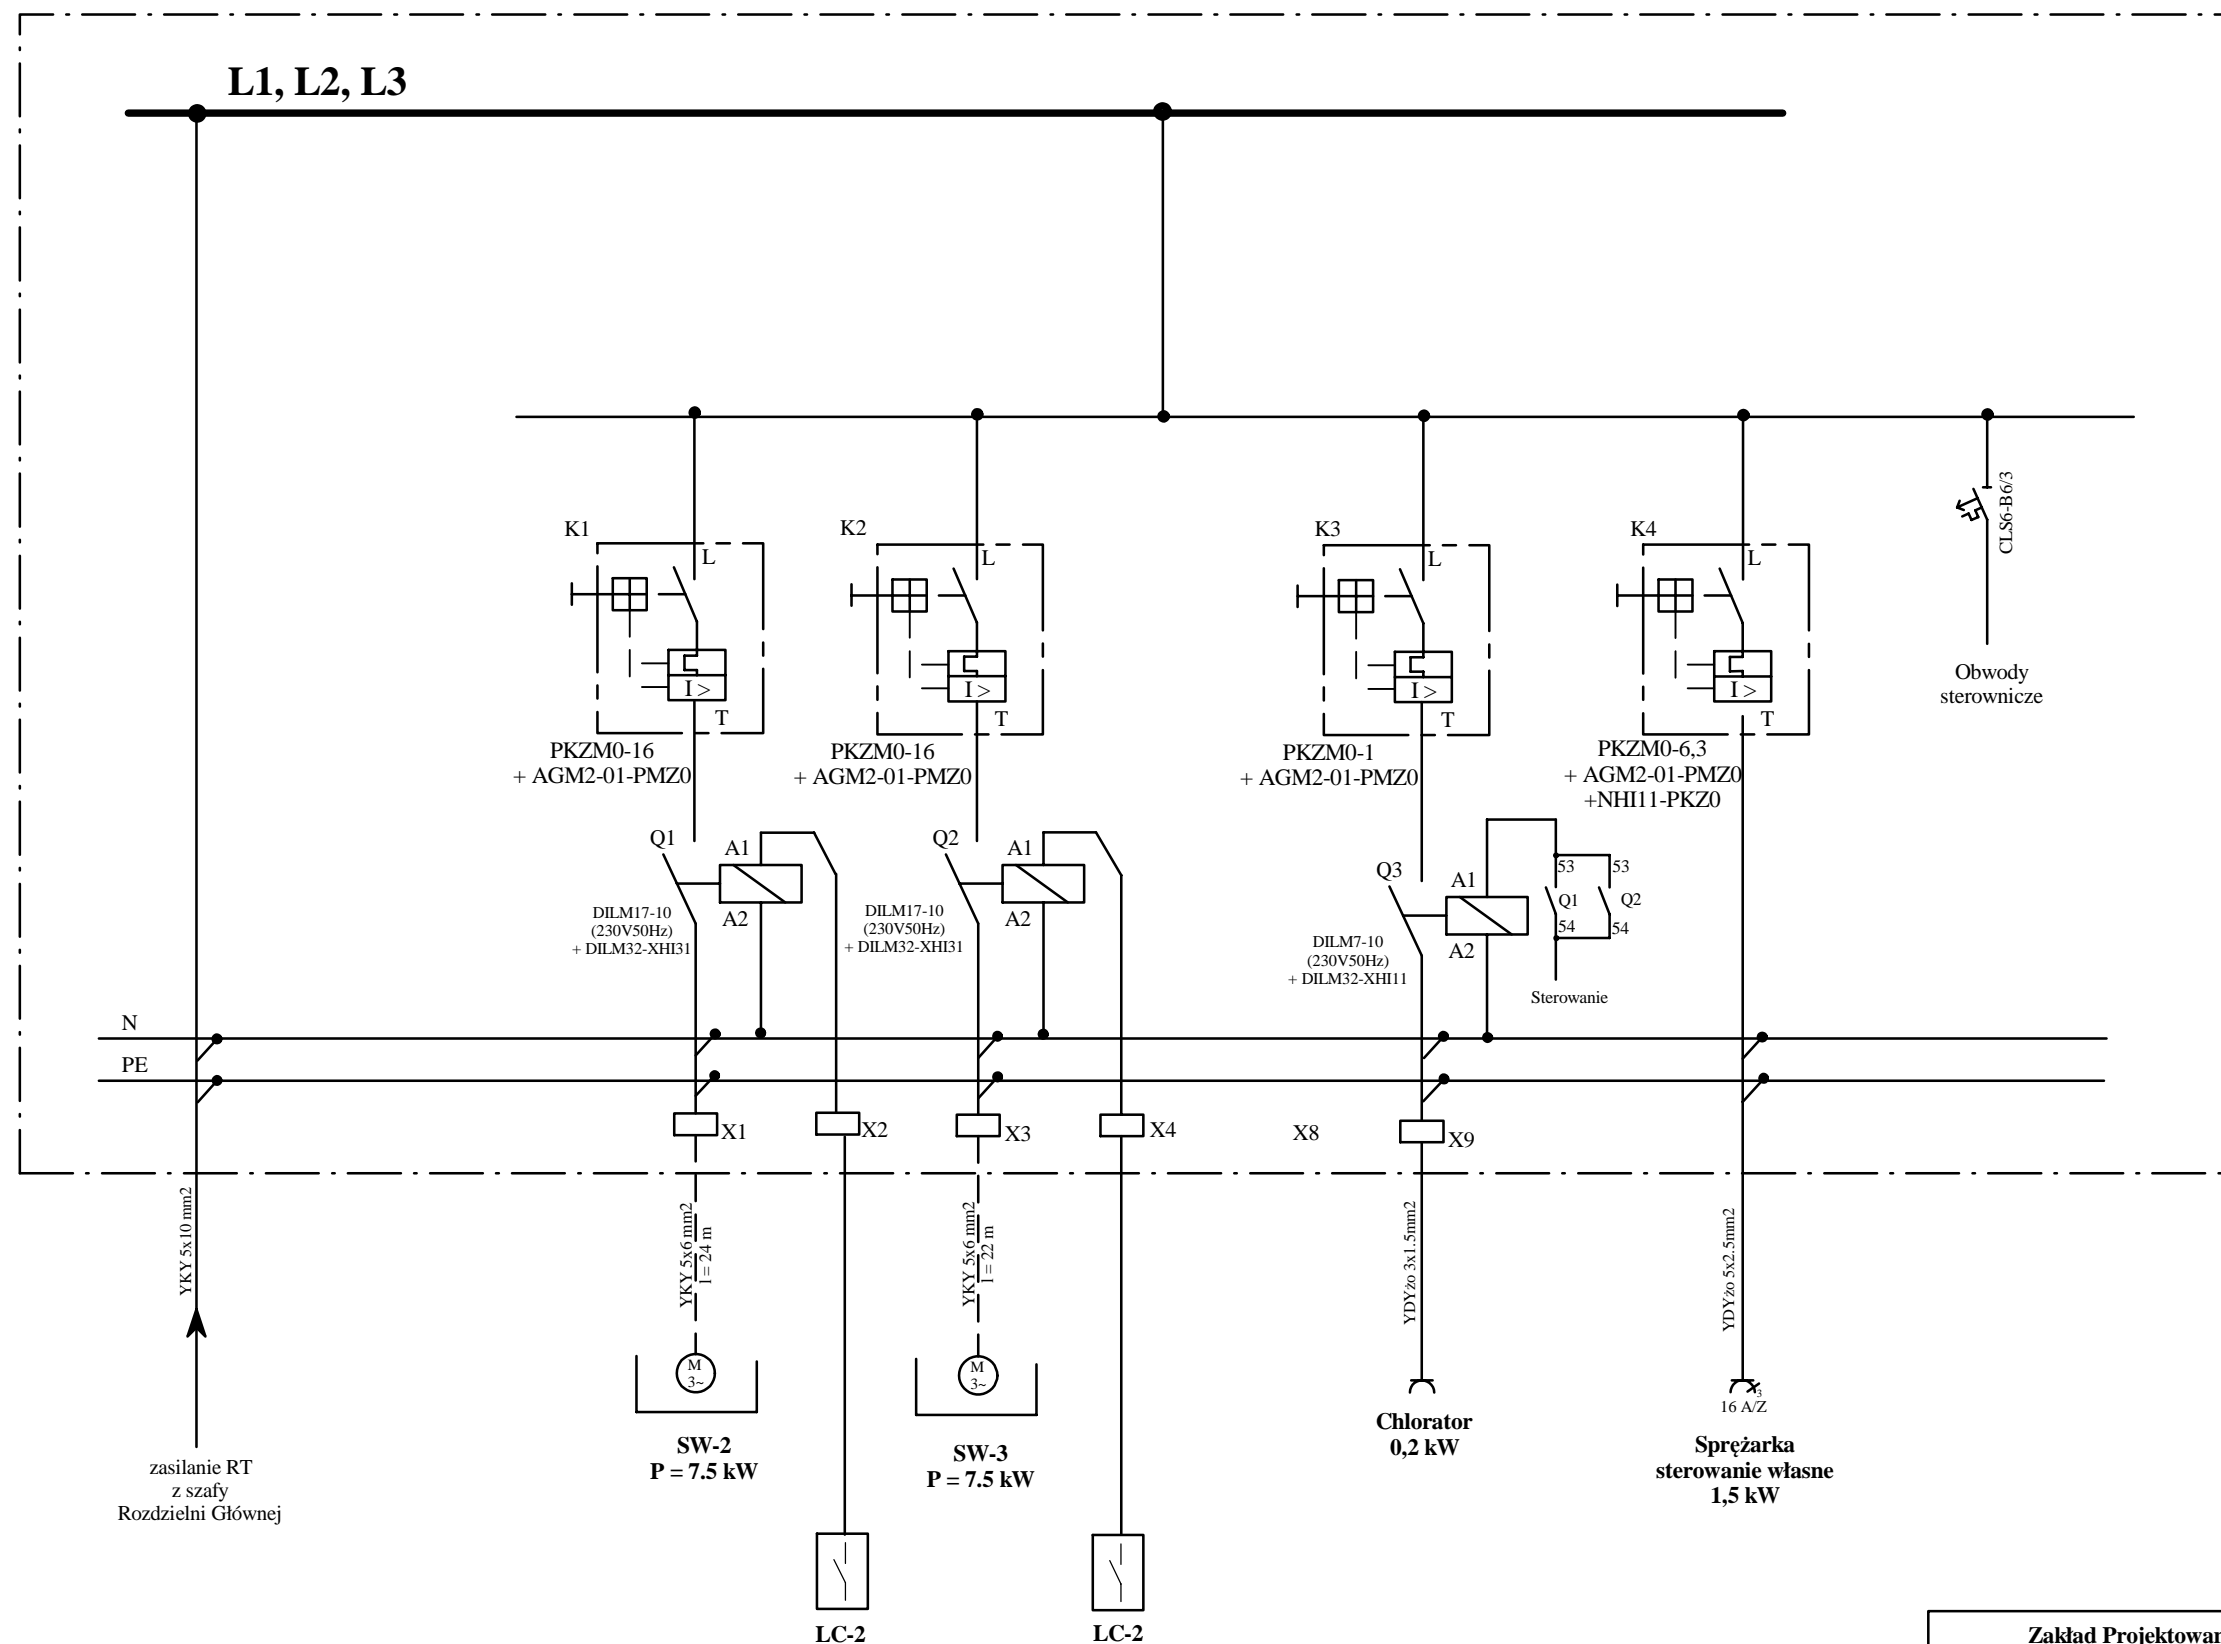

UWAGA!
W rozdzielni głównej RG zastosować
obudowę firmy SAREL o wymiarach 800x800x400

Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Eaton - Moeller
Ochrona od porażen - szybkie wyłączenie zasilania

Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie		
TREŚĆ: Schemat zasadniczy rozdzielni technologicznej		OBIEKT: Ujęcie wodociągowe Zydzrojoywy Piecek
rys. Nr 5	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny	Skala b.s.
Data 01.2011		Branża: Elektr.